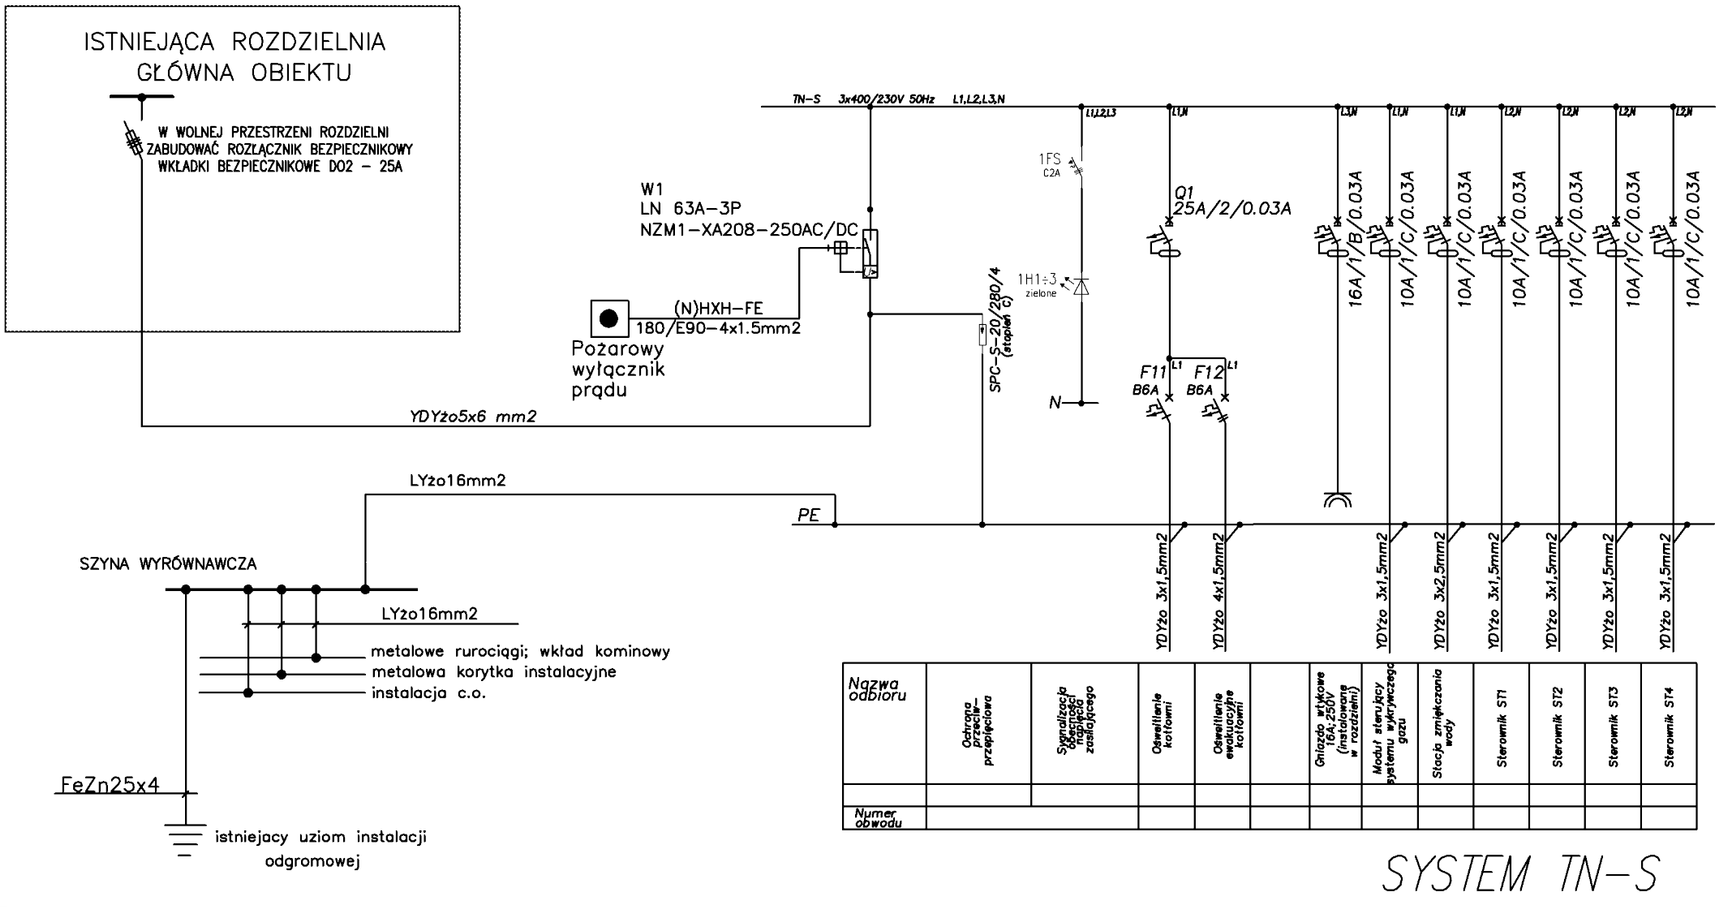

SYSTEM TN–S

BIURO PROJEKTÓW: Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM 87-100 Toruń ul. Szosa Chełminska 26	TYTUŁ OPRACOWANIA: Kotłownia SPZL-O w Raciążku. Przebudowa kotłowni olejowej na gazową Instalacje elektryczne kotłowni gazowej 87-721 Raciążek ul. Przedmiejska 1 dz. 694/3	NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNIA RK	
		PROJEKTANT	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	upr. BP–RN–V/17/T0/79 PODPIS
		Data:	02.2021r	Nr.arkusza: 1/2 Nr.rysunku E–02

UWAGA:

1. OBUDOWA ROZDZIELNI NATYNKOWA,3x18, Z TWORZYW SZTUCZNYCH ; IP65; IK08; II KL.
3. W ROZDZIELNI POZOSTAWIĆ 20% WOLNEJ POWIERZCHNI REZERWOWEJ.
4. PODŁĄCZENIA OBWODÓW POPRZEZ LISTWY INSTALOWANE W DOLNEJ CZĘŚCI ROZDZIELNI.
5. WPROWADZENIE PRZEWODÓW DO ROZDZIELNI POPRZEZ DŁAWICE USZCZELNIAJĄCE MIN. IP65 INSTALOWANE W DOLNEJ ŚCIANCE ROZDZIELNI.
6. STOSOWAĆ APARATURĘ JEDNEGO PRODUCENTA.
7. GNIAZDO WTYKOWE INSTALOWAĆ NA LISTWIE W ROZDZIELNI.
8. STEROWNIKI ST1-4 PRZYŁĄCZONE DO JEDNEJ FAZY - L2.

SYSTEM TN–S

BIURO PROJEKTÓW: Pracownia Projektów Inżynierii Środowiska SANEXIM 87-100 Toruń ul. Szosa Chełminska 26	TYTUŁ OPRACOWANIA: Kotłownia SPZL-O w Raciążku. Przebudowa kotłowni olejowej na gazową Instalacje elektryczne kotłowni gazowej 87-721 Raciążek ul. Przedmiejska 1 dz. 694/3	NAZWA RYSUNKU:	ROZDZIELNIA RK	
		PROJEKTANT	INŻ. ANDRZEJ KARMIŃSKI	upr. BP–RN–V/17/T0/79 PODPIS
		Data:	02.2021r	Nr.arkusza: 2/2 Nr.rysunku E–02